

**APSTIPRINĀTS**  
SIA "Rīgas nami"  
2025. gada 25. novembra  
valdes sēdē Nr. VP/RN-2025-57/1.3-1

## **IEKŠĒJIE NOTEIKUMI**

Rīgā

2025. gada 25. novembris

Nr. RN-2025-26-not/2.1-6

*Izdoti saskaņā ar 2016. gada 19. aprīļa  
Ministru kabineta noteikumu Nr. 238  
"Ugunsdrošības noteikumi"*

### **Ugunsdrošības instrukcija PC-Nr. 1** **Elizabetes iela 61, Rīga**

#### **SATURS**

|       |                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I.    | Vispārīgie jautājumi .....                                                                                                                                                                                                          | 2  |
| II.   | Vispārīga un ugunsdrošību raksturojoša informācija par objektu .....                                                                                                                                                                | 2  |
| III.  | Ugunsdrošības prasības publisko pasākumu norises un sagatavošanas laikā .....                                                                                                                                                       | 7  |
| IV.   | Kārtība, kādā tiek uzturēti evakuācijas ceļi un piebraucamie ceļi pie objekta.....                                                                                                                                                  | 7  |
| V.    | Objekta ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu ekspluatācijas prasības, drošības pasākumi, kas veicami ugunsaisardzības sistēmas bojājuma laikā, un ugunsaisardzības sistēmas iekārtu (ierīču) ekspluatācijas termiņš..... | 8  |
| VI.   | Ugunsbīstamo darbu veikšanas kārtība.....                                                                                                                                                                                           | 11 |
| VII.  | Rīcība ugunsgrēka gadījumā.....                                                                                                                                                                                                     | 12 |
| VIII. | Nobeiguma jautājumi .....                                                                                                                                                                                                           | 16 |

## Lietotie termini un saīsinājumi

Dokumentā lietoti šādi saīsinājumi un termini (alfabētiskā secībā):

1. **AUATSS** – automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma;
2. **AUBIS** – ugunsgrēka balss izziņošanas sistēma;
3. **Instrukcija** – ugunsdrošības instrukcija;
4. **Nodarbinātais** – visi objektā nodarbinātie, organizatoriski iesaistītās personas, kā arī personas, kuras veic darbu objektā uz līguma pamata vai ir citu komersantu darbinieki, kas nodarbināti objektā, atrodas praksē vai apmācībā;
5. **Norīkojums** – norīkojums ugunsbīstamā darba veikšanai pagaidu vietā;
6. **Objekts** – ēkas Elizabetes ielā 61, Rīgā;
7. **Panelis** – ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārta;
8. **Sabiedrība** – SIA "Rīgas nami";
9. **Trauksmes poga** – ugunsaisardzības sistēmas manuālā tālvadības iedarbināšanas ierīce;
10. **Ugunsdzēsības līdzekļi** – ugunsgrēka dzēšanai paredzēta ierīce, iekārta, tehnika, inventārs un aprīkojums;
11. **Ugunsdrošības noteikumi** – Ministru kabineta 19.04.2016. noteikumi Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi";
12. **VUGD** – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

## I. Vispārīgie jautājumi

1. Fizisko un juridisko personu uzdevumus un kompetenci ugunsdrošības un ugunsdzēsības jomā nosaka Ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas darbu likums un uz tā pamata izdotie normatīvie akti.
2. Ugunsdrošības prasības, kas fiziskajām un juridiskajām personām jāievēro, lai novērstu un sekmīgi dzēstu ugunsgrēkus, kā arī mazinātu to sekas neatkarīgi no objekta īpašuma formas un atrašanās vietas nosaka Ugunsdrošības noteikumi un to izpildei piemērojamie standarti.
3. Šī Instrukcija izstrādāta saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumu 176. un 180.punkta prasībām.
4. Instrukcijas mērķis ir noteikt ugunsdrošības pamatprasības, kas jāievēro visiem Objektā Nodarbinātajiem.
5. Saskaņā ar Ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas darbu likuma 4. panta pirmo, otro un trešo daļu par ugunsdrošību objektā atbild Sabiedrība.
6. Normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību un Ugunsdrošības instrukcijā iekļauto pasākumu ievērošanas kontroli Objektā veic Sabiedrības norīkota atbildīgā persona par ugunsdrošību.
7. Objekta nomnieku Nodarbināto ugunsdrošības instruktāžu veic to darba devējs saskaņā ar šo instrukciju, kuru nomnieks saņem, noslēdzot nomas līgumu, un saskaņā ar savām ugunsdrošības instrukcijām.

## II. Vispārīga un ugunsdrošību raksturojoša informācija par objektu

8. Objekta nosaukums, adrese, apraksts.

Objekts atrodas pilsētas Rīga administratīvā teritorijā, adrese Elizabetes iela 61. Objekta nosaukums: kinoteātris "Splendid Palace", tā teritorija ietver 0,28 ha lielu platību ar divām plašizklaides ēkām, kas tiek izmantotas publiskiem pasākumiem: kino demonstrēšanai, koncertu, teātra izrāžu rīkošanai un multimedāliem projektiem.

8.1 Plašizklaides pasākumu ēka.

Galvenais lietošanas veids – Ēkas plašizklaides pasākumiem (1261);

virszemes stāvu skaits - 3, pazemes stāvu skaits - 1;

telpu grupu kopējā platība – 2617,8 m<sup>2</sup>.

8.2 Plašizklaides pasākumu ēka.


Galvenais lietošanas veids – Ēkas plašizklaides pasākumiem (1261);

virszemes stāvu skaits - 3, pazemes stāvu skaits - 1;

telpu grupu kopējā platība – 1125,6 m<sup>2</sup>.

2. stāvā atrodas Biroja telpas ar kopējo platību 313,5 m<sup>2</sup>, kas tiek izmantotas biroja vajadzībām.

8.3 Objektam pieguļošā teritorija ir caurstaigājama ar slēgtu pagalmu, operatīvā un tehniskā transporta piebraukšana iespējama no Elizabetes ielas puses.

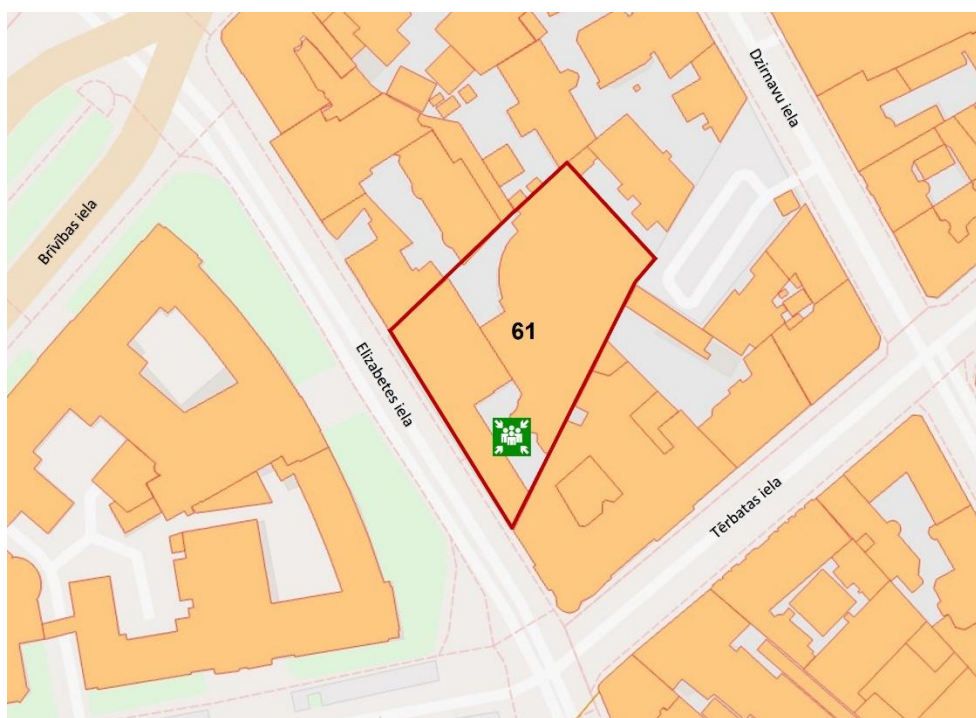

Attēls Nr. 1 – Objekta ģeogrāfiskais novietojums

9. Ugunsdrošībai nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas.

9.1 Objekta telpas ir aprīkotas ar AUATSS, kas nodrošina savlaicīgu ugunsgrēka konstatēšanu un trauksmes signāla nosūtīšanu uz kontroles un signalizācijas pulti, ko attālināti uzrauga apsardzes pakalpojumu sniedzēja operatīvās vadības centrs. Kontroles panelis un signalizācijas pulsts atrodas apsardzes postenī 1. stāvā.

9.2 Objekta telpas ir aprīkotas ar ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmu AUBIS kas, saņemot vadības signālu no AUATSS, kura konstatējusi ugunsgrēka izcelšanos, aizsargājamā būvē automātiski pārraida balss paziņojumu par ugunsgrēka izcelšanos un rīcību ugunsgrēka gadījumā.

9.3 Objektā izbūvēta dūmu izvades sistēma, kas ugunsgrēka gadījumā, saņemot vadības signālu nodrošina dūmu un karstuma izvadi no aizsargājamās telpas ārpus būves.

- 9.4 Objekta telpas ir aprīkotas ar iekšējās ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmu. (sistēmā ir divi ūdens spiediena paaugstināšanas sūkņi un 24 ugunsdzēsības krāns). Ugunsdzēsības sūkņu stacija atrodas pagrabstāvā. Ūdens ugunsdzēsības krāns ar šļūteni atrodas īpašā skapī, tam ir pievienota šļūtene ar stobru, atrašanās vieta apzīmēta ar zīmi "Ugunsdzēsības krāns ar šļūteni". Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtenes garums ir vismaz 20 m. Šļūtenei pievienotais stobrs nodrošina kompakту strūklu un ir noslēdzams.



Aizliegts novietot vielas un priekšmetus tuvāk par 1 m no iekšējās ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas krāna un aizkraut piekļūšanu tam.

- 9.5 Ārējā ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas pieder Rīgas pilsētai un to apkalpo SIA "Rīgas ūdens". Objekta tuvumā atrodas ūdens ugunsdzēsības hidranti, to atrašanās vieta apzīmēta ar zīmi "Ūdens ugunsdzēsības hidrants", kas izvietotas uz ēku ārsienām redzamā vietā.



Aizliegts ierīkot stāvvietu, novietot vielas, priekšmetus un transportlīdzekļus 1,5 m rādiusā no ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietām un aizkraut piekļūšanu tām.



● - Ūdens ugunsdzēsības hidrants

Attēls Nr.2 – ūdens ugunsdzēsības hidrantu novietojums Objekta tuvumā

10. Apkures sistēmas ugunsbīstamība un sprādzienbīstamība.
  - 10.1 Objektā ir pilsētas centrālā apkures sistēma caur autonomu termocentrāli (siltumnesējs ir ūdens ar parametriem 60-80 °C).
  - 10.2 Aizliegts:
    - 10.2.1 novietot degt spējīgas vielas un priekšmetus tuvāk par 0,5 m no apkures ierīcēm;
    - 10.2.2 lietot paštaisītu apkures ierīci;
    - 10.2.3 ekspluatēt elektriskos sildītājus, ja elektriskajam kabelim ir bojāta izolācija;
    - 10.2.4 izmantot pagarinātājus vai pagaidu elektroinstalāciju, kas pilnīgi vai daļēji ir saritināti uz spoles vai cilpās, ja to nav paredzējis ražotājs.
11. Ventilācijas sistēmas ugunsbīstamība un sprādzienbīstamība.

- 11.1 Objekta telpas ir aprīkotas ar pieplūdes - nosūces ventilācijas sistēmām un gaisa kondicionēšanas sistēmām. Ēkā nenotiek tehnoloģiskie procesi un ventilācijas sistēmas nenosūc degspējīgas gāzes, tvaikus vai putekļus, līdz ar to ventilācijas sistēmas nav sprādzienbīstamas un ugunsbīstamas.
12. Maksimāli pieļaujamā uguns slodze ( $\text{MJ}/\text{m}^2$ ) vai maksimāli pieļaujamais vielu un priekšmetu daudzums, kas vienlaikus var atrasties ražošanas vai noliktavas objektā.
- 12.1 Uguns slodze netiek noteikta, jo objekts nav pieskaitāms pie ražošanas vai noliktavas būvēm.
13. Esošo Ugunsdzēsības līdzekļu raksturojums un izmantošanas kārtība.
- 13.1 Objekta koplietošanas telpas ir nodrošinātas ar pārnēsājamiem pulvera vai ogļskābās gāzes ugunsdzēsamajiem aparātiem.
- 13.2 Nomnieks nodrošina iznomātās telpas ar pārnēsājamiem pulvera vai ogļskābās gāzes ugunsdzēsamajiem aparātiem, ņemot vērā telpu platību, tehnoloģiskā procesa ugunsbīstamību, izmantojamo un uzglabājamo vielu un materiālu fiziskās un ķīmiskās īpašības, kā arī ugunsdzēsības aparātu ražotāju tehniskos noteikumus.
- 13.3 Ugunsdzēsības aparāts ir pārnēsājama ierīce aprīkota ar pārvietošanas mehānismu vai stacionāra ierīce ar ugunsdzēsīgu vielu un aprīkojumu tās ievadīšanai degšanas zonā ugunsgrēka dzēsanas sākumstadijā.



- 13.4 Atbilstoši degošajam materiālam ugunsgrēkus iedala šādās klasēs:
- 13.4.1 A klase - ugunsgrēki, kuros deg cieti materiāli (parasti organiskas izcelsmes), kas sadegot veido kvēlojošas ogles;
- 13.4.2 B klase - ugunsgrēki, kuros deg šķidrums vai kūstoši cieti materiāli;
- 13.4.3 C klase - ugunsgrēki, kuros deg gāzes;
- 13.4.4 D klase - ugunsgrēki, kuros deg metāli;
- 13.4.5 F klase - ugunsgrēki, kuros deg ēdiena pagatavošanas ierīcēs vai iekārtās izmantojamās augu vai dzīvnieku eļļas un tauki.
- 13.5 Ugunsdzēsības aparātu izmantošanas kārtība:
- 13.5.1 aparātiem jābūt pārbaudītiem un aizplombētiem ar CE atbilstības marķējumu;
- 13.5.2 pieejām pie aparātiem vienmēr jābūt brīvām;
- 13.5.3 aparātu atrašanās vietas apzīmē ar zīmi "Ugunsdzēsības aparāts";
- 13.5.4 izlietotus vai daļēji izlietotus aparātus aizliegts novietot atpakaļ vietās, bet par to jāinformē atbildīgā persona;
- 13.5.5 pēc jebkuras aparāta darbināšanas, tas jānogādā servisā pārpildīšanai un pārbaudei;



- 13.5.6 aparātus drīkst uzpildīt, remontēt un pārbaudīt darbinieki ar attiecīgu profesionālo kvalifikāciju šim nolūkam aprīkotās darbnīcās;
- 13.5.7 maksimālais attālums no jebkuras vietas telpā līdz aparāta atrašanās vietai objektā nedrīkst pārsniegt 20 m.
- 13.6 Ugunsdzēsības aparāta iedarbināšana:
  - 13.6.1 Izvilkt sprost gredzenu;
  - 13.6.2 Virzīt uzgali uz uguni;
  - 13.6.3 Nospiegt rokturi ugunsdzēsības aparāta sprauslas atvēršanai.
- 13.7 Situācijā, kad jālieto ugunsdzēsības aparāts, nepieciešams ievērot šādus principus:
  - 13.7.1 Dzēst pa vējam;
  - 13.7.2 Sākt dzēst no pamatnes;
  - 13.7.3 Nišā dzēst no augšas;
  - 13.7.4 Pārliecināties, ka nav palikusi gruzdēšana;
  - 13.7.5 Izlietotos aparātus nodot uzpildei.
- 13.8 Drošības noteikumi lietojot pulvera ugunsdzēsības aparātu:
  - 13.8.1 Tā kā aparāta korpusā ir pastāvīgs ( $15 \pm 1$  bar) spiediens, tad rīkojoties ar aparātiem, jāievēro zināmi drošības noteikumi;
  - 13.8.2 Dzēšot degt spējīgus šķidrumus, pārāk tuva uzgaļa turēšana dzēšanas laikā var izraisīt degt spējīgā šķidruma izšļakstīšanos un ugunsgrēka izplatīšanos;
  - 13.8.3 Dzēšot elektroietaisies ar pulvera ugunsdzēsības aparātiem, gumijas šļūtenītes izplūdes galam jābūt ne mazāk kā 1 m attālumā no degošās ietaises, lai nesāņemtu elektriskās strāvas triecienu;
  - 13.8.4 Pēc jebkuras aparāta darbināšanas tas jānogādā servisā uzpildei un pārbaudei.
- 13.9 Drošības noteikumi lietojot ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparātu:
  - 13.9.1 Jāņem vērā, ka sašķidrinātās ogļskābās gāzes izplūdes zonā (padeves mehānisms, savienojošā caurulīte, taurīte) temperatūra var pazemināties līdz -70, -80 grādiem pēc Celsija un tāpēc pieskaroties augstāk minētām detaļām, var apsaldēt rokas;
  - 13.9.2 Dzēšot elektroietaisies zem sprieguma, taurīte nedrīkst būt tuvāk degošajai ietaisei kā 1 m attālumā.
- 14. Iespējamie ugunsgrēka izcelšanās riski un preventīvie pasākumi to mazināšanai
  - 14.1 Neuzmanīga rīcība ar atklātu uguni (piem., veicot remontdarbus vai smēķējot).  
Preventīvie pasākumi:
    - 14.1.1 veikt regulāru ugunsdrošības instruktāžu darba vietās;
    - 14.1.2 noteikt smēķēšanas vietas ārpus telpām un aprīkot tās ar izsmēķiem paredzētu degt nespējīga materiāla trauku;
    - 14.1.3 uguns bīstamos darbus objektā veikt tikai pēc rakstiskas atļaujas saņemšanas (pirms norīkojuma ugunsbīstamā darba veikšanai izsniegšanas objekta atbildīga persona par ugunsdrošību nodrošina iespējamā ugunsgrēka riska novērtējumu klātienē darba vietā).
  - 14.2 Īssavienojums elektroinstalācijā.  
Preventīvie pasākumi:
    - 14.2.1 elektroiekārtu un elektroierīci uztur darba kārtībā un ekspluatē atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām;
    - 14.2.2 elektroiekārtu un elektroierīci attīra no putekļiem un nosēdumiem;
    - 14.2.3 elektroinstalāciju, kas netiek ekspluatēta (nav pieslēgta pastāvīgam elektroenerģijas spriegumam), demontē;
    - 14.2.4 aizliegts izmantot bojātu un paštaisītu elektroinstalāciju, elektroiekārtu un elektroierīci;



- 14.2.5 aizliegts ekspluatēt elektroinstalāciju, elektroiekārtu un elektroierīci, kura nav nodrošināta ar aizsargierīci (piemēram, drošinātāju, aizsarg slēdzi);
- 14.2.6 aizliegts lietot nekalibrētu vai paštaisītu elektroinstalācijas, elektroiekārtas vai elektroierīces aizsargierīci (piemēram, drošinātāju, aizsarg slēdzi);
- 14.2.7 aizliegts ekspluatēt vadus un kabelus ar bojātu izolāciju, kā arī savienot tos tā, ka rodas neatbilstoša pārejas pretestība;
- 14.2.8 aizliegts novietot degt spējīgas vielas un priekšmetus tuvāk par 0,5 m no gaismas ķermeņiem, izņemot gadījumu, ja to pieļauj ražotājs;
- 14.2.9 aizliegts elektrosadales telpā vai elektrosadales skapī uzglabāt degt spējīgas vielas vai priekšmetus;
- 14.2.10 aizliegts izmantot pagarinātāju vai pagaidu elektroinstalāciju, kas pilnīgi vai daļēji ir saritināti uz spoles vai cilpās, ja to nav paredzējis ražotājs.
- 15. Maksimāli pieļaujamais cilvēku skaits objektā.
  - 15.1 Objekta pasākuma centra telpās (kinoteātris) vienlaikus var atrasties līdz 1000 cilvēkiem (darbinieki, nomnieki un apmeklētāji):
    - 15.1.1 Lielajā zālē ir 557 sēdvietas (zālē un balkonā);
    - 15.1.2 Mazajā zālē ir 206 sēdvietas;
    - 15.1.3 Velvju zālē 80 sēdvietas (pagrabstāvā).
  - 15.2 Objekta biroja telpās vienlaikus var atrasties līdz 30 cilvēkiem.

### **III. Ugunsdrošības prasības publisko pasākumu norises un sagatavošanas laikā**

- 16. Par ugunsdrošību publiskā pasākumā atbild tā organizētājs vai viņa pilnvarota persona.
- 17. Organizētājs norīko atbildīgo personu par ugunsdrošību pasākuma norises laikā.
- 18. Atbildīgā persona par ugunsdrošību nodrošina prasību ievērošanu un uzraudzību visā pasākuma norises laikā.
- 19. Atbildīgā persona par ugunsdrošību, saskaņā ar šo instrukciju un ar savām ugunsdrošības instrukcijām instruē par ugunsdrošību un rīcību ugunsgrēka gadījumā sava uzņēmuma nodarbinātos, kuri nodrošina publiska pasākuma sagatavošanu un norisi. Veikto ugunsdrošības instruktāžu reģistrē Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā.
- 20. Pasākumā, kurā var piedalīties vairāk par 50 cilvēkiem, par ugunsdrošību atbildīgai personai jābūt profesionālai izglītībai ugunsdrošībā vai atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas licencētai profesionālās izglītības programmai (ne mazāk par 160 stundām) izietai apmācībai ugunsdrošības jomā.
- 21. Ja publiskā pasākumā izmanto pirotehniskos izstrādājumus, ievēro pirotehnisko izstrādājumu apriti regulējošo normatīvo aktu un pirotehnisko izstrādājumu ražotāja prasības.
- 22. Ja publiskā pasākumā izmanto speciālos efektus un iekārtas, ievēro iekārtu un ierīču ražotāja noteiktos ekspluatācijas noteikumus un šajos noteikumos minētās ugunsdrošības prasības.
- 23. Telpās, kurās notiek publiskie pasākumi, cilvēku skaits nedrīkst pārsniegt maksimāli pieļaujamo skaitu.

### **IV. Kārtība, kādā tiek uzturēti evakuācijas ceļi un piebraucamie ceļi pie objekta**

- 24. Evakuācijas ceļi.
  - 24.1 Evakuācijas ceļi un izejas objektā ir apzīmētas ar zīmēm:



24.1.1 "Evakuācijas izeja"

Izvieta evakuācijas izejā (izeja no būves, pa kuru var nokļūt ārpus būves);



24.1.2 "Durvis evakuācijas ceļā"

Izvieta virs durvīm vai uz durvīm evakuācijas ceļā. Durvis evakuācijas ceļos ir viegli atveramas no telpas iekšpuses bez aizkavējuma un šķēršļiem. Par aizkavējumu tiek uzskatīts jebkurš šķērslis, kas liedz atvērt durvis ilgāk par trim sekundēm;



24.1.3 "Virziens uz evakuācijas izeju"

Izvieta evakuācijas ceļā, norādot evakuācijas kustības virzienu.

24.2 Evakuācijas ceļos aizliegts:

24.2.1 Iebūvēt turniketetus, bīdāmās, paceļamās durvis vai virpuļdurvis, ja tās nav aprīkotas ar ierīcēm manuālai atvēršanai vai ierīcēm, kas nodrošina automātisku atvēršanu un nobloķēšanu atvērtā stāvoklī ugunsgrēka gadījumā;

24.2.2 cilvēku evakuācijai paredzētās durvis aprīkot ar aizdariem, aizbīdņiem un slēdzenēm, kas liedz atvērt durvis ilgāk par trim sekundēm vai citādi ierobežot to atvēršanu no iekšpuses;

24.2.3 evakuācijai paredzētās durvis aizkraut ar mēbelēm, iekārtām un priekšmetiem;

24.2.4 pārbūvēt evakuācijas ceļus vai mainīt durvju vēršanās virzienu, neievērojot būvnormatīvos noteiktās prasības;

24.2.5 izvietot dekorācijas, apdares materiālus (spoguļus vai citus gaismu atstarojošus pārklājumus) vai apgaismes iekārtas, kas var maldināt cilvēkus evakuācijas laikā. Šā punkta prasības attiecas arī uz cilvēku evakuācijai paredzētajām durvīm;

24.2.6 novietot priekšmetus, mēbeles, iekārtas un citus materiālus kāpņu telpās, kā arī tieši zem atklātām kāpnēm, kāpņu laidiem un laukumiem;

24.2.7 izvietot uz grīdas segumu (pārklājumu), kas traucē vai apgrūtina cilvēku evakuāciju;

24.2.8 izvietot dekorācijas un apdares materiālus, kas var veicināt ugunsgrēka izplatīšanos;

24.2.9 skatītāju zāles un balkonu ejās novietot papildkrēslus.

25. Piebraucamie ceļi pie objekta.

25.1 Piebraukšana objektam iespējama no Elizabetes ielas puses;

25.2 Piebraucamo ceļu pie Objekta uzturēt tā, lai nodrošinātu ugunsdzēsības transportlīdzekļu piekļūšanu. Automātiski atveramajām barjerām jābūt nodrošinātai manuālai atvēršanai.

**V. Objekta ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu ekspluatācijas prasības, drošības pasākumi, kas veicami ugunsaisardzības sistēmas bojājuma laikā, un ugunsaisardzības sistēmas iekārtu (ierīču) ekspluatācijas termiņš**

26. Ugunsaisardzības sistēmu (AUATSS un AUBIS) ekspluatācijas prasības



- 26.1 Ugunsaisardzības sistēmu pastāvīgi uztur darba kārtībā un ekspluatē atbilstoši ekspluatāciju regulējošo normatīvo aktu un ražotāja prasībām.
- 26.2 Automātiskā ugunsaisardzības sistēma ir nepārtraukti ieslēgta automātiskajā darba gaidīšanas režīmā.
- 26.3 Pie Paneļa uzglabā:
  - 26.3.1 ugunsaisardzības sistēmas tehnisko projektu vai apstiprinātu kopiju;
  - 26.3.2 ugunsaisardzības sistēmas pieņemšanas aktu un tam pievienotos dokumentus vai apstiprinātas kopijas;
  - 26.3.3 ugunsaisardzības sistēmas aizsargājamo telpu (zonu) sarakstu;
  - 26.3.4 ugunsaisardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālu.
- 26.4 Par ugunsaisardzības sistēmu ekspluatāciju ēkā atbild atbildīgā persona par ugunsdrošību. Atbildīgajai personai ir šādi pienākumi:
  - 26.4.1 nodrošināt ugunsaisardzības sistēmas tehnisko apkopi un tehniskās apkopes kontroli;
  - 26.4.2 ievērot automātisko ugunsaisardzības iekārtu ekspluatācijas noteikumus;
  - 26.4.3 nodrošināt automātisko ugunsaisardzības iekārtu ekspluatācijas dokumentācijas noformēšanu.
- 26.5 Ēkas ugunsaisardzības sistēmu tehnisko apkopi nodrošina Sabiedrības apkalpojošais personāls.
- 26.6 Ēkas ugunsaisardzības sistēmu diennakts uzraudzību nodrošina ārpakalpojuma uzņēmums, ar kuru Sabiedrībai ir noslēgts līgums.
- 26.7 Ugunsaisardzības sistēmas iedarbošanās gadījumus (tai skaitā iedarbošanās gadījumus tehniskās apkopes laikā) un bojājumus reģistrē ugunsaisardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālā.
- 26.8 Ugunsaisardzības sistēmas darbspēju atjaunot pēc iespējas īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc ugunsaisardzības sistēmas iedarbošanās vai bojājuma konstatēšanas brīža.
- 26.9 Ja darbspējas atjaunošanai nepieciešama automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas pilnīga vai daļēja atslēgšana, objektā nodrošina attiecīgus ugunsdrošības pasākumus, kas kompensē atslēgtās ugunsaisardzības sistēmas funkcijas. Ugunsdrošības pasākumus, kas kompensē atslēgtās ugunsaisardzības sistēmas funkcijas, izstrādā rakstveidā un par tiem veic nodarbināto instruktāžu. Par veikto ugunsdrošības instruktāžu veic ierakstus Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā.
- 26.10 Trauksmes pogas izvieto pieejamās vietās, aizsargā pret nejaušu iedarbināšanu, nodrošina ar paskaidrojošiem uzrakstiem un apzīmē ar zīmi "Ugunsaisardzības sistēmas manuālā iedarbināšanas ierīce".
- 26.11 Ekspluatējot ugunsdrošībai nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas, aizliegts:



- 26.11.1 atslēgt vai pārslēgt sistēmu no automātiskā vadības režīma uz manuālo vadības režīmu, izņemot gadījumu, ja būvdarbu vai citu darbu laikā šī sistēma var tikt bojāta;
- 26.11.2 atslēgt sistēmas funkcijas, mainīt sistēmas darbības režīmu;
- 26.11.3 aizkraut pieejas pie automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīcēm un iekārtām;

- 26.11.4 piekārt vai piestiprināt priekšmetus pie sistēmas ierīcēm, iekārtām, cauruļvadiem un kabeļiem;
  - 26.11.5 novietot materiālus un priekšmetus tuvāk par 0,5 m no ugunsgrēka detektoriem;
  - 26.11.6 novietot apkures ierīces vai sildierīces tuvāk par 1 m no ugunsgrēka detektora un no uztveršanas un kontroles paneļa;
  - 26.11.7 izvietot ventilācijas iekārtas un ierīces vai gaisa kondicionēšanas iekārtas un ierīces ugunsgrēka detektora tuvumā, ja tās var ietekmēt detektora darbību.
27. AUATSS.
- 27.1 Eksploatējot AUATSS aizliegts:
    - 27.1.1 Tehniskajā projektā paredzētā ugunsgrēka detektora vietā uzstādīt cita tipa vai darbības principa detektoru, ja tiek ietekmēta sistēmas darbaspēja un funkciju izpilde;
    - 27.1.2 novietot materiālus un priekšmetus tuvāk par 0,5 m no ugunsgrēka detektoriem;
    - 27.1.3 novietot apkures ierīces vai sildierīces tuvāk par 1 m no ugunsgrēka detektora un no uztveršanas un kontroles paneļa;
    - 27.1.4 izvietot ventilācijas iekārtas un ierīces vai gaisa kondicionēšanas iekārtas un ierīces ugunsgrēka detektora tuvumā, ja tās var ietekmēt detektora darbību;
    - 27.1.5 atslēgt vai pārslēgt sistēmu no automātiskā vadības režīma uz manuālo vadības režīmu, izņemot gadījumu, ja būvdarbu vai citu darbu laikā šī sistēma var tikt bojāta;
    - 27.1.6 atslēgt sistēmas funkcijas, mainīt sistēmas darbības režīmu;
    - 27.1.7 aizkraut pieejas pie sistēmas ierīcēm un iekārtām;
    - 27.1.8 piekārt vai piestiprināt priekšmetus pie sistēmas ierīcēm, iekārtām, cauruļvadiem un kabeļiem.
28. AUBIS.
- 28.1 Objektā AUBIS iedarbojas automātiskā režīmā, iedarbojoties AUATSS.
  - 28.2 AUBIS, nodrošina, ka skaļruņu un sirēnas skaņas intensitātes līmenis ir vismaz 65 dB un to iespējams dzirdēt jebkurā vietā, kur var atrasties cilvēks.
  - 28.3 Iedarbojoties AUBIS, evakuācijas paziņojumu translē ne mazāk kā 30 minūtes.
  - 28.4 Objektā ugunsgrēka izziņošanas tekstu translē valsts valodā, angļu valodā un krievu valodā.
29. Automātiskā dūmu izvades sistēma
- 29.1 Kinoteātra ēkā dūmu izvades sistēmas ir ierīkotas: Lielajā zālē, Mazajā zālē un pagrabā.
  - 29.2 Atbildīgā persona par dūmu izvades sistēmu ekspluatāciju nodrošina, ka:
    - 29.2.1 dūmu vārsti (lūkas) ir aizvērti;
    - 29.2.2 pie vadības ierīces, kas paredzēta gaisa virsspiediena un dūmu izvades sistēmas tālvadības un manuālai iedarbināšanai, ir izvietoti paskaidrojoši uzraksti valsts valodā par gaisa virsspiediena un dūmu izvades sistēmas iedarbināšanu.
  - 29.3 Aizliegts:
    - 29.3.1 izvietot dažādas iekārtas, materiālus vai priekšmetus, kas traucē gaisa virsspiediena sistēmas vārsta (žalūziju) un dūmu vārsta (lūkas) darbību un tehnisko apkopi;
    - 29.3.2 pieslēgt ventilācijas iekārtas pie gaisa virsspiediena un dūmu izvades sistēmām;

- 29.3.3 dūmu novadīšanas šahtās izvietot kabeļus, iekārtas, ierīces un citus materiālus;
- 29.3.4 izmantot dūmu novadīšanas vārstus un lūkas vēdināšanai.

## **VI. Ugunsbīstamo darbu veikšanas kārtība**

- 30. Ugunsbīstamo darbu veikšanai paredzētās iekārtas un ierīces uztur darba kārtībā un ekspluatē saskaņā ar ražotāja prasībām.
- 31. Ugunsbīstamos darbus Objektā var veikt tikai pagaidu vietās remontu laikā. Īpaši iekārtotas vietas bīstamo darbu veikšanai Objektā nav.
- 32. Objekta atbildīgā persona vai tās rakstveidā pilnvarota persona sastāda un izsniedz darba veicējam Norīkojumu.
- 33. Norīkojumu sastāda divos eksemplāros. Viens eksemplārs atrodas pie darba veicēja visu darbu veikšanas laiku, otrs – pie norīkojuma izdevēja. Norīkojuma izdevējs to uzglabā vismaz trīs diennaktis pēc ugunsbīstamo darbu pabeigšanas.
- 34. Avārijas gadījumā ugunsbīstamos darbus objektā var veikt atbildīgās personas vai tās rakstveidā pilnvarotas personas klātbūtnē bez Norīkojuma.
- 35. Pirms norīkojuma izdošanas atbildīgā persona vai tās rakstveidā pilnvarota persona nodrošina iespējamā ugunsgrēka riska novērtējumu klātienē darba veikšanas vietā, nosakot:
  - 35.1 sagatavošanās darbus un to izpildes secību;
  - 35.2 ugunsdrošības pasākumus, darba vietā izvietojamos ugunsdzēsības līdzekļus;
  - 35.3 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izsaukšanas kārtību un līdzekļus;
  - 35.4 gaisa kontroles kārtību sprādzienbīstamas vides noteikšanai;
  - 35.5 darba vietas kontroles kārtību pēc darba beigām un pārtraukumos;
  - 35.6 izpildītāju, kas atbildīgs par vietas sagatavošanu ugunsbīstamiem darbiem;
  - 35.7 izpildītāju, kas atbildīgs par darbu norisi un darba vietas kontroli pēc darba pabeigšanas vai pārtraukumos;
  - 35.8 darba veicēju.
- 36. Ugunsbīstamos darbus atļauts veikt darbiniekiem ar normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iegūtu atbilstošu kvalifikācija, un tas ir speciāli instruēts ugunsbīstamo darbu veikšanai.
- 37. Ugunsbīstamo darbu pagaidu vietas uzraudzību nodrošina vismaz četras stundas pēc ugunsbīstamo darbu pabeigšanas.
- 38. Pabeidzot ugunsbīstamos darbus, darba veicējs:
  - 38.1 Norīkojumā izdara ierakstu par datumu un laiku, kad darbi pabeigti;
  - 38.2 Norīkojumā izdara ierakstu par darba vietas pārbaudes datumu un laiku;
  - 38.3 Atbildīgā persona vai tās rakstveidā pilnvarota persona pēc ugunsbīstamo darbu pabeigšanas un darba vietas pārbaudes paraksta norīkojumu.
- 39. Ugunsbīstamo darbu pagaidu vietas nodrošina ar ugunsdzēsības līdzekļiem.
- 40. Vietu, kur paredzēts veikt ugunsbīstamo darbu, 5 m attālumā atbrīvo no degt spējīgiem materiāliem. Ja vietu, kur paredzēts veikt ugunsbīstamo darbu, 5 m attālumā nav iespējams atbrīvot no degt spējīgiem materiāliem, tos aizsargā no aizdegšanās.
- 41. Veicot ugunsbīstamos darbus, aizliegts metināt, griezt, lodēt un karsēt:
  - 41.1 konstrukcijas un izstrādājumus, ja uz tiem ir nenožuvuši degt spējīgu šķidrumu pārklājumi;
  - 41.2 tvertnes, iekārtas un komunikācijas, kas pildītas ar degt spējīgām vielām un materiāliem vai kurās ir sprādzienbīstamā koncentrācijā;
  - 41.3 metāla daudzslāņu konstrukcijas, kas pildītas ar degt spējīgu (uguns reakcijas klase C-s2,d1; D-s2,d2; D-s1; E; E-d2; F) siltumizolāciju;

- 41.4 vietās, kur ir sprādzienbīstama koncentrācija;
- 41.5 dobjas konstrukcijas, nepārļiecinoties par to saturu;
- 41.6 lietot apģērbu un cimdus ar eļļas, taukvielu vai degt spējīgo šķidrumu traipiem;
- 41.7 novietot degvielu tuvāk par 10 m no darbu veikšanas vietas;
- 41.8 elektrometināšanā par atpakaļ vadu izmantot zemējuma tīklu, kā arī objekta inženiertīklu un tehnoloģisko iekārtu metāla konstrukcijas.

## VII. Rīcība ugunsgrēka gadījumā

- 42. Ugunsdzēsības dienesta izsaukšanas kārtība.
  - 42.1 Ja izcēlies ugunsgrēks, jebkurai fiziskajai personai ir pienākums ziņot par to Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, zvanot uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru **112**, nosaucot:
    - 42.1.1 ugunsgrēka izcelšanās adresi un vietu;
    - 42.1.2 ziņotāja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, no kura tiek zvanīts;
    - 42.1.3 pieprasīto papildu informāciju par ugunsgrēku.
  - 42.2 Klausuli pirmais noliek VUGD darbinieks!
  - 42.3 Svarīgi ir izsaukt VUGD uzreiz pēc ugunsgrēka pamanīšanas, lai VUGD darbinieki ierastos ugunsgrēka vietā pēc iespējas ātrāk.
- 43. Ugunsdzēsības dienesta sagaidīšana.
  - 43.1 Pēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izsaukšanas, jānodrošina ugunsdzēsības dienesta vienības sagaidīšana;
  - 43.2 Sagaidītājs iziet uz ielas pie izsaukumā norādītās adreses. Sagaidījis ugunsdzēsības dienesta vienību, sagaidītājs informē glābšanas darbu vadītāju par:
    - 43.2.1 cilvēkiem, kuri atrodas vai varētu atrasties ugunsgrēka apdraudētajā vietā;
    - 43.2.2 objekta ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietām un piebraukšanas ceļiem;
    - 43.2.3 objekta ugunsbīstamību, sprādzienbīstamību un citiem bīstamiem faktoriem.
  - 43.3 Rīkoties atbilstoši VUGD darbinieku norādījumiem.
- 44. Apsardzes darbinieku pienākumi.
  - 44.1 Nodrošināt ēkā esošo cilvēku apziņošanu par ugunsgrēku. Ja AUATSS nenostādā automātiskajā režīmā, palaist to piespiedu kārtā no manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces, nospiežot "trauksmes pogu" un iedarbināt balss izziņošanas sistēmu.
  - 44.2 Par ugunsgrēku nekavējoties ziņot VUGD pa tālruni 112 atbilstoši Ugunsdrošības instrukcijas 36. punktā noteiktajam.
  - 44.3 Ar trauksmes pogas palīdzību izsaukt papildspēkus – apsardzes firmas patruļas grupu.
  - 44.4 Nodrošināt ēkas evakuācijas izeju durvju atvēršanu.
  - 44.5 Paziņot Sabiedrības amatpersonām par notikumu.
  - 44.6 Sagaidīt patruļas grupu, sniegt informāciju par ugunsgrēku, norādīt dežūras vietas pie izejas durvīm.
  - 44.7 Sagaidot VUGD apakšvienību sniegt informāciju par:
    - 44.7.1 ugunsgrēka vietu;
    - 44.7.2 piekļūšanas ceļiem pie ugunsgrēka vietas;
    - 44.7.3 tuvākām ūdens ņemšanas vietām (skatīt Instrukcijas 9.5. punktā);
    - 44.7.4 to, vai ugunsgrēka apdraudētajā zonā atrodas cilvēki.

- 44.8 Sadarboties ar Sabiedrības amatpersonām, kuras ierodas objektā un VUGD darbiniekiem, sniegt viņiem nepieciešamo informāciju.
45. Apsardzes uzņēmuma patruļas grupas pienākumi.
- 45.1 Sagaidīt VUGD apakšvienību un sniegt informāciju saskaņā ar Ugunsdrošības instrukcijas 38.7. punkta prasībām.
- 45.2 Veikt cilvēku evakuāciju no ēkas, pie izejas durvīm.
- 45.3 Nodrošināt apmeklētāju neiekļūšanu ēkā.
46. Publiska pasākuma organizētāja pienākumi.
- 46.1 Pārliecināties, vai ir izsaukts VUGD, nepieciešamības gadījumā atkārtot izsaukumu.
- 46.2 Organizēt cilvēku ar īpašām vajadzībām evakuāciju, izmantojot, invalīdu pacēlāju pie galvenās ieejas.
- 46.3 Pēc iespējas, novērtējot savas iespējas un ja nav draudu cilvēku veselībai un dzīvībai, pārliecināties vai iznomātās telpās nav palikuši cilvēki, organizēt viņu evakuāciju.
- 46.4 Sadarboties ar Sabiedrības amatpersonām, kuras ierodas objektā un VUGD darbiniekiem, sniegt viņiem nepieciešamo informāciju.
47. Sabiedrības darbinieku pienākumi.
- 47.1 Sabiedrības atbildīgās personas par pasākumu pienākumi:
- 47.1.1 pārliecināties, vai ir izsaukts VUGD, nepieciešamības gadījumā arī policija, neatliekamā medicīniskā palīdzība un citi avārijas dienesti, nepieciešamības gadījumā atkārtot izsaukumus;
- 47.1.2 pārtraukt ēkā visus darbus, kuri nav saistīti ar cilvēku evakuāciju;
- 47.1.3 pēc iespējas, novērtējot savas spēja un ja nav draudi cilvēku veselībai un dzīvībai, pārliecināties, vai ēkas telpās nav palikuši darbinieki, nomnieki, apmeklētāji, un organizēt viņu evakuāciju, organizēt ugunsgrēka dzēšanas darbus;
- 47.1.4 pēc VUGD ierašanās ugunsgrēka vietā, rīkoties atbilstoši ugunsgrēka dzēšanas vadītāja norādījumiem, sniegt viņam nepieciešamo informāciju.
- 47.1.5 Izsaukt Sabiedrības dežūrējošo elektrīķi;
- 47.2 Kinomehāniķa pienākumi:
- 47.2.1 apturēt kino demonstrēšanu un atslēgt kino aparāturu;
- 47.2.2 ieslēgt apgaismojumu zālē, lai nodrošinātu cilvēku evakuāciju;
- 47.2.3 Novērtējot savas spēja un ja nav draudi cilvēku veselībai un dzīvībai nodarboties ar cilvēku evakuāciju un veikt ugunsgrēka dzēšanas darbus.
48. Cilvēku evakuācijas kārtība.
- 48.1 Atskanot ugunsgrēka trauksmes signālam vai pamanot ugunsgrēku katrai personai ir pienākums nekavējoties evakuēties. Nemēģiniet meklēt, kurā vietā deg. Vērtīgais laiks, ko tādējādi zaudēsiet, var būt izšķirošs, lai paspētu glābties!
- 48.2 Evakuācijas laikā novērst panikas rašanās iespēju.
- 48.3 Evakuācijas izejas un evakuācijas ceļš (virzienu maršruti), kā arī ugunsdzēsības iekārtu un līdzekļu atrašanās vietas ir norādītas Objekta grafiskajos evakuācijas plānos, kuri ir izvietoti ēkas stāvos.
- 48.4 Kategoriski aizliegts, cilvēku evakuācijai izmantot liftus.
- 48.5 Cilvēku evakuācijai no ēkas paredzētas izejas:
- 48.5.1 galvenā izeja Elizabetes ielas pusē;
- 48.5.2 izeja cilvēku evakuācijai ar īpašām vajadzībām Elizabetes ielas pusē;
- 48.5.3 4 izejas no Lielās zāles pagalmā;
- 48.5.4 izeja no Mazās zāles pagalmā;



- 48.5.5 izeja no Mazās zāles Elizabetes ielas pusē.
- 48.6 Visus evakuētos cilvēkus sapulcina pulcēšanās vietā, drošā attālumā no būves bet ne tuvāk par 30 metriem. Nelabvēlīgos laika apstākļos jāsapulcējas tuvumā esošajā ēkā. Pulcēšanās vieta var tikt apzīmēta ar zīmi "Droša pulcēšanās vieta".
- 48.7 Rīcība, ja ugunsgrēka gadījumā var izklūt no telpas:
- 48.7.1 uztaustījuši durvis, jūtat, ka tās nav karstas, mazliet paveriet tās un pārlicinieties, vai ārpusē nav dūmi un uguns. Kad atstājat telpu, aizveriet durvis, tas mazinās uguns izplatību un aizsargās objektu;
- 48.7.2 Nemēģiniet meklēt, kurā vietā deg. Vērtīgais laiks, ko tādējādi zaudēsiet, var būt izšķirošs, lai paspētu izglābties;
- 48.7.3 Nekavējieties kāpņu telpās un gaitenīs, domājot, ko darīt. Pametiet objektu pēc iespējas ātrāk. Jums jāzina, kuri objekta gaitenī ved strupceļā, centieties izvairīties no tiem;
- 48.7.4 Rēķinieties ar to, ka visapkārt būs panika. Tāpēc turieties pie kāpņu margām, tas palīdzēs Jums noturēties, ja kāpņu telpā būs drūzma;
- 48.7.5 Pametiet objektu nekavējoties, negaidot paziņas/kolēģus, jo dārga ir katra minūte;
- 48.7.6 Kad esat nokļuvuši drošībā, zvaniet Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam. Neuzskatiet par pašsaprotamu, ka to jau būs izdarījis kāds cits. Nenolieciet klausuli, kamēr dispečeri nav saņēmuši visu viņiem nepieciešamo informāciju;
- 48.7.7 Neejiet atpakaļ ēkā/telpā, kamēr ugunsdzēsēji to nav atļāvuši.
- 48.8 Rīcība, ja Jūs nevarat izklūt no telpas:
- 48.8.1 Ja, uztaustījuši durvis, jūtat, ka tās ir karstas, neveriet tās vaļā. Tas var nozīmēt, ka aiz durvīm plosās uguns. Atverot durvis, liesmas uzreiz iekļūs telpā. Aizvērtās durvis var būt par aizsegu no uguns un pasargās Jūs, kamēr ierodas glābēji;
- 48.8.2 Ja durvis ir karstas, aizbāziet spraugas. Šim nolūkam vislabāk kalpos samitrinātas drēbes vai audums;
- 48.8.3 Ja ir pieejams telefons un telpā, kurā atrodaties nav dūmu, zvaniet uz tālruni 112;
- 48.8.4 Rāpojiet pie loga un mazliet paveriet to. Atverot logu pilnīgi, Jūs radīsiet caurvēju, kas veicinās dūmu pieplūdumu istabā;
- 48.8.5 Turieties zemu pie loga, tas ļaus Jums elpot svaigu gaisu no ārpuses un izvairīties no dūmiem, kas lēnām piepildīs istabu;
- 48.8.6 Ja iespējams, aizsedziet degunu un muti ar kādu samitrinātu materiālu, tas filtrēs dūmus un elpot būs vieglāk;
- 48.8.7 Tikai galējas nepieciešamības gadījumā atveriet logu pilnīgi vai izsitiet stiklu. Tādā gadījumā dūmi var iekļūt istabā arī no mājas ārpuses. Turklāt, stikls būs izsists un Jums vairs nebūs iespēju logu aiztaisīt;
- 48.8.8 Ja atrodaties pirmajā stāvā un varat pa logu izklūt drošībā – dariet to;
- 48.8.9 Ja atrodiēties augstāk par pirmo stāvu, labāk atturieties no lēmuma lēkt. Daudzi cilvēki, kuri būtu varējuši ugunsgrēkā izdzīvot, gaidot pēc palīdzības, ir gājuši bojā, lecot no bīstamiem augstumiem.
- 48.9 Kā pievērst uzmanību, ja nevarat izklūt no telpas:
- 48.9.1 Radiet troksni, lai pārējie zinātu, kur Jūs atrodaties. To vislabāk darīt, klauvējot ar kādu priekšmetu, nevis kliegzot;
- 48.9.2 Vicinot pa logu divi vai palagu, Jūs pievērsīsiet uzmanību savai atrašanās vietai.





- 48.10 Ēkā var atgriezties tikai pēc attiecīgas atļaujas saņemšanas.
49. Kārtība, kādā tiek evakuēti cilvēki ar īpašām vajadzībām, un pasākumi evakuācijas nodrošināšanai.
- 49.1 Ugunsgrēka gadījumā Personu ar īpašām vajadzībām glābšanas darbus veic Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests;
- 49.2 Līdz VUGD ierašanās brīdim, sadzirdot trauksmes signālu, ar saviem spēkiem uzsāk personu ar īpašām vajadzībām evakuāciju, pārvietojot evakuācijas izejas virzienā, kā orientieri izmantojot evakuācijas zīmes. Nodarbinātie, izvērtējot situāciju un pastāvošos riskus, savu iespēju robežās, neriskējot ar savu veselību un dzīvību, var palīdzēt evakuēties personām ar īpašām vajadzībām.
50. Tehnoloģisko iekārtu un inženiertīklu darbības apturēšanas kārtība.
- 50.1 Apkures, sadzīves ūdensvada un kanalizācijas sistēmas atslēgšana ugunsgrēka gadījumā nav paredzēta;
- 50.2 Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas atslēdzas saņemot signālu no AUATSS.
- 50.3 Tehnoloģiskās iekārtas ierīko un ekspluatē atbilstoši ražotāja tehnisko noteikumu prasībām.
51. Elektroinstalācijas, elektroiekārtu un elektroierīču atvienošanas kārtība.
- 51.1 Elektroenerģijas atvienošanu veic elektriķis.
- 51.2 Bīstamo zonu no elektrības atvieno, atslēdzot elektrību attiecīgajā elektrosadales skapī, visu ēku – atslēdzot elektrību galvenajā elektrosadales telpā, kas atrodas 2. stāvā (atslēga Nr. 60).
52. Ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu (tai skaitā ugunsaisardzības sistēmu) iedarbināšanas kārtība.
- 52.1 Ugunsaisardzības sistēma ugunsgrēka gadījumā iedarbojas automātiski.
- 52.2 Gadījumā, ja ugunsgrēks tiek pamanīts ātrāk, nekā nostrādā ugunsaisardzības sistēma, ugunsaisardzības sistēmu iedarbināt nospiežot trauksmes pogu. Trauksmes pogas izvietotas pie izejām no ēkas.



- 52.3 Ugunsdzēsības krāni pastāvīgi ir pieslēgti pie iekšējā ūdensvada. Ugunsdzēsības krānus ugunsgrēku dzēšanai izmantos VUGD darbinieki.
53. Ugunsdzēsības līdzekļu izmantošanas kārtība.
- 53.1 Ugunsdzēsības aparātus izmanto, lai likvidētu aizdegšanos sākuma stadijā. Bet, ja aizdegšanos nevar apslāpēt 30–60 sekunžu laikā, nepieciešams pārtraukt lietot ugunsdzēsamo aparātu un atstāt telpas;
- 53.2 Objektā darbinieki ugunsdzēsības aparātus var izmantot, ja darbinieks ir pārliecināts par savu drošību un zina kā rīkoties ar ugunsdzēsamo aparātu.
- 53.3 Lai izmantotu ugunsdzēsības aparātu, ir nepieciešams vadīties pēc instrukcijas, kura atrodas uz ugunsdzēsības aparāta korpusa. Ugunsdzēsības aparāta iedarbināšana:
- 53.3.1 izvilkt sprost gredzenu;
- 53.3.2 ugunsdzēsības aparāta izvadu (smidzinātāju/ taurīti) vērst uz degošo objektu;
- 53.3.3 atvērt ventili vai nospiegt līdz galam palaišanas rokturi;
- 53.3.4 ugunsdzēsības aparāta izmantošanas laikā stipri turēt smidzinātāja galu/taurīti.
- 53.4 Drošības noteikumi, lietojot ugunsdzēsības aparātus ir aprakstīti šajā Instrukcijā 13.8 un 13.9 punktā.

54. Materiālo vērtību evakuācijas kārtība.
- 54.1 Materiālās vērtības evakuē tad, ja materiālo vērtību glābšana neapdraud cilvēku dzīvību.
- 54.2 Ja nav izdevies ugunsgrēku likvidēt ugunsgrēka sākuma fāzē, tad bez kavēšanās jāsāk evakuēt materiālās vērtības, dokumenti un vērtīgās iekārtas.
- 54.3 Kino demonstrēšanas aparāturu evakuēt nav iespējams, jo tā ir smaga un stingri piestiprināta pie grīdas.
- 54.4 Materiālo vērtību evakuācijas kārtība ir atkarīga no ugunsgrēka izcelšanās vietas un izplatīšanās virziena.
- 54.5 Materiālo vērtību evakuāciju drīkst organizēt tikai tad, ja materiālo vērtību evakuācija netraucē cilvēku evakuācijai un ja materiālo vērtību evakuācija neapdraud cilvēku dzīvību.
- 54.6 Materiālās vērtības pēc evakuācijas ir jāapsargā.

### **VIII. Nobeiguma jautājumi**

55. Ugunsdrošības instrukcija un uz tās pamata izstrādātie un apstiprinātie dokumenti tiek pārskatīti un aktualizēti pēc nepieciešamības, lai nodrošinātu to atbilstību ārējiem un citiem Sabiedrības iekšējiem normatīvajiem aktiem.
56. Par Noteikumu aktualizāciju ir atbildīga Atbildīgā persona par ugunsdrošību.
57. Noteikumi stājas spēkā to pieņemšanas brīdī.
58. Sabiedrības darbinieki ar Ugunsdrošības instrukciju tiek iepazīstināti iekštīklā "Namrunis". Gadījumos, ja darbiniekiem nav piešķirta pieeja iekštīklam "Namrunis", darbinieki tiek iepazīstināti ar Instrukciju pret parakstu.
59. Ar šo spēku zaudē Sabiedrības 2017. gada 1. septembra rīkojuma Nr. RN-17-32-rs "Par ugunsdrošības instrukciju apstiprināšanu" pielikums RN-17-32-rs-3 un pielikums RN-17-32-rs-4.

Mārtiņš Zālītis, 27305579  
martins.zalitis@rigasnami.lv